



**Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
МОСКОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

Регистрационный № **1563-3** от « **02** » **ноября 2009г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов ООО «Компания АйСизС» _____ **109180, г. Москва, Старомонетный пер., д. 26, стр. 2** зарегистрирована в Московском управлении Ростехнадзора с правом выполнения ПНР, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок.
2. Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками.
3. Измерение удельного сопротивления земли.
4. Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов.
5. Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, и электрооборудования напряжением до 1000 В.
6. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока однофазного короткого замыкания) в установках напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью.
7. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью.
8. Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками, в электроустановках напряжением до 1000 В.
9. Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1000 В на срабатывание по току.
10. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.

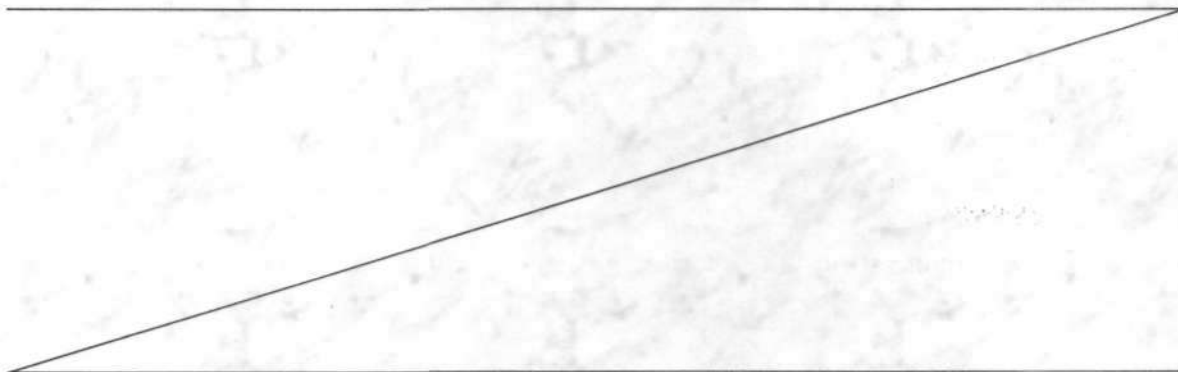

Свидетельство выдано на основании протокола № 42-Л от «02» ноября 2009 г., комиссии, назначенной приказом руководителя Московского межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Ростехнадзора от 12.09.2008г. № 953.

Срок действия Свидетельства установлен до «01» ноября 2012 г.



Заместитель председателя комиссии

О.Ю. Кудинов

Свидетельство продлено до

М.П.

Подпись _____

(Ф.И.О.)